

Додаток 6

До Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту (пункт 9)



ЗАТВЕРДЖУЮ  
Наголовник Чоловік Ігор МИКЛАДЧУК  
«04» 07 2022 року

**АКТ**  
**оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття**

2022 року

(назва населеного пункту) м.Умань

Комісія у складі: начальника Уманського районного управління Головного управління ДСНС України у Черкаській області О.М.Лебідя; завідувача сектору містобудування та архітектури райдерадміністрації О.В.Корніюка; завідувача сектору з питань цивільного захисту та оборонної роботи райдерадміністрації В.С.Сакал; начальника відділу освіти, охорони здоров'я, культури, спорту та туризму райдерадміністрації Л.О.Федотової; старшого інспектора сектору ювенальної провенції відділу провенції Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області С.С.Коваленка; завідувача господарства ДНЗ «Уманський професійний аграрний ліцей» А.І.Квасюка

(посада, ініціали, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) оцінювання захисної споруди

у присутності директора Державного навчального закладу «Уманський професійний аграрний ліцей» Гергуня В.А.

(посада, прізвище, ініціали керівника балансоутримувача захисної споруди цивільного захисту (уповноваженої ним особи))\*

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою: м.Умань, вул.. Щербаківська, 4-а державної форми власності що належить ДНЗ «Уманський професійний аграрний ліцей»

(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання, комунальної - органу місцевого самоврядування,

державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного підприємства, установи, організації)

**За результатами проведеного огляду встановлено:**

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення): **підвалне приміщення, вбудоване в будинок в цокольному приміщенні.**

Основне функціональне призначення, розташування на місцевості (окрім розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)

загальна площа: **150** кв.м, загальний об'єм куб.м

2. Загальний стан об'єкта:

Технічний: **справний**

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

Санітарний: **задовільний**

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень: **чисті, сухі, ведуться ремонтні роботи**

(чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

**3. Стан входів, додаткових аварійних виходів: 2 входи-виходи, не захаращено**

(кількість, входи не захаращено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами, обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

**4. Стан систем вентиляції: не передбачено проектом**

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

**5. Стан системи водопостачання: централізоване водопостачання**

(централізоване водопостачання або інше джерело,

наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

**6. Стан каналізаційної системи: передбачено проектом**

(передбачено / не передбачено проектом)

**санвузли 2 санвузла з унітазами, 2 умивальника**

(наявність, кількість, стан санітарних пристрій (душових, кранів, унітазів, умивальників)

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень)

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм,

можливість очищення, справність, місце встановлення)

**7. Стан систем опалення: не передбачено проектом**

(передбачено / не передбачено проектом)

**8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення: укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проектом**

(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проектом, наявність люмінесцентних ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

**9. Справність систем зв'язку та оповіщення: наявність стаціонарної телефонної мережі, стаціонарного телефонного апарату**

(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

**10. Протипожежний стан:**

**автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації не передбачено проектом**

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність)

наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння: **укомплектовано вогнегасниками згідно з нормами**

(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

## ВІСНОВОК

### про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття

(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення

як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)

за умов: 1. Місця розташування споруд фонду захисних споруд позначаються за допомогою табличок (написів) та покажчиків руху до них.

2. Біля входних дверей до захисної споруди вивішується табличка розміром 60 x 50 см із зазначенням номера споруди, її балансоутримувача, місць зберігання ключів, особи, відповідальної за утримання та експлуатацію сховища в мирний час, її місцезнаходження і номера телефону. У кічний час таблички позначення захисної споруди і входи мають бути освітлені або дубльовані світловими покажчиками.

Табличка розміром 50 x 60 см із написом «Місце для УКРИТТЯ» вивішується біля входних дверей до споруди подвійного призначення (найпростішого укриття). На ній зазначаються місцезнаходження споруди, її балансоутримувача, номер телефону особи, відповідальної за утримання та експлуатацію споруди в мирний час, адреса і місце зберігання ключів.

Зразки табличок позначення захисних споруд, споруд подвійного призначення, найпростіших укриттів та покажчиків маршруту до них наведено в додатку 1 до цих Вимог.

3. Забезпечення фонду захисних споруд первинними засобами пожежогасіння, обладнання їх системами внутрішнього протипожежного водопостачання, пожежної автоматики і сигналізації здійснюється відповідно до вимог Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697, а також державних будівельних норм і національних стандартів, що діють у сфері пожежної безпеки. Утримання і експлуатація вищезазначених засобів і систем здійснюється відповідно до вимог і рекомендацій, установлених технічною документацією на них. Для виготовлення нар та іншого обладнання фонду захисних споруд забороняється застосування горючих синтетичних матеріалів. Місця розташування первинних засобів пожежогасіння, план евакуації із захисної споруди позначаються і освітлюються.

4. Входи до фонду захисних споруд мають забезпечувати вільний доступ усередину їх приміщень, можливість користування ними особами з інвалідністю та іншими маломобільними групами населення і мати достатню (нормативну) пропускну спроможність.

Підходи до зовнішніх дверей, двері і сходові марші мають утримуватися у справному стані, очищуватися від бруду і сміття, а в зимовий час - від снігу і льоду. Захаращення входів не допускається.

5. У разі відсутності на входах пандусів для забезпечення вільного користування сховищами особами з інвалідністю та іншими маломобільними групами населення входи додатково обладнуються дерев'яними або металевими трапами.

6. Споруди фонду захисних споруд, їх комунікації, інженерні мережі, інженерне та спеціальне обладнання, системи життєзабезпечення (далі - обладнання споруд фонду захисних споруд) мають утримуватися в належному технічному стані.

7. Споруди фонду захисних споруд мають захищатися від підтоплення і затоплення ґрунтovими, поверхневими, технологічними та стічними водами.

8. Експлуатація та утримання електрообладнання споруд фонду захисних споруд здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства у сфері улаштування електроустановок. Приміщення споруд фонду захисних споруд мають забезпечуватися штучним освітленням. У них не допускається прокладання тимчасових електричних та інших інженерних мереж, а також незакріплених електричного обладнання і світильників. Електричні світильники мають бути захищеними від механічного пошкодження. Використання світильників із незахищеними лампами розжарювання не допускається. Для освітлення захисних споруд можуть використовуватися світлодіодні та інші енергозберігаючі лампи. Використання люмінесцентних ламп для систем освітлення захисних споруд не допускається.

9. Усі розетки, установлені в спорудах фонду захисних споруд, мають обладнуватися трафаретними позначеннями: «Радіо», «Телефон», «220 В» (на стіні або у вигляді табличок).

10. Системи водопостачання, каналізації і опалення споруд фонду захисних споруд мають утримуватися і експлуатуватися у справному стані та захищатися від корозії.

11. У приміщеннях споруд фонду захисних споруд забороняється зберігати або використовувати легкозаймисті, небезпечні хімічні та радіоактивні речовини.

Використання синтетичних матеріалів, а також інших матеріалів, що під час нагрівання або експлуатації виділяють небезпечні хімічні речовини, для оздоблення внутрішніх приміщень споруд фонду захисних споруд не допускається.

12. Обладнання найпростіших укриттів має забезпечувати можливість безперервного перебування в них населення впродовж не менше 48 годин.

З цією метою найпростіші укриття забезпечуються:

місцями для сидіння (лежання) - лавками, нарами, стільцями, ліжками тощо;

ємностями з питною (з розрахунку 2 л на добу на одну особу, яка підлягає укриттю) та технічною водою (за відсутності централізованого водопостачання);

контейнерами для зберігання продуктів харчування;

виносними баками, що щільно закриваються, для нечистот (для неканалізованих будівель і споруд);

резервним штучним освітленням (електричними ліхтарями, свічками, гасовими лампами тощо);

первинними засобами пожежогасіння (відповідно до встановлених норм для приміщень відповідного функціонального призначення);

засобами надання медичної допомоги;

засобами зв'язку і оповіщення (телефоном, радіоприймачем);

шанцевим інструментом (лопатами штиковими та совковими, ломами, сокирами, пилками-ножівками по дереву, по металу тощо).

За можливості, найпростіші укриття забезпечуються додатковим обладнанням, інструментами та інвентарем відповідно до норм, установлених для захисних споруд.

13. Провести розрахунки місткості відповідно до кількості дітей (студентів) та працівників із урахуванням площини не менше 1 м<sup>2</sup> на 1 особу. Місткість споруди вказати на таблиці біля входу.

14. Провести розрахунки та забезпечити укомплектування захисних споруд:

питною водою із розрахунком 2 л на 1 особу;

технічною водою (на випадок відсутності водопостачання для переносних рукомийників -10л/добу, унітазів вагонного типу – 5 л/добу);

резервуарами для стічних вод (фекальних баків) при відсутності каналізування 2 л/добу на 1 особу; мішками/пакетами для твердих побутових відходів – 1 л/добу на 1 особу.

15. Забезпечити зонування приміщень:

зона управління – 2 м<sup>2</sup> на 1 особу;

медична;

зона санузлів (кількість унітазів 1 на 75 осіб), рукомийників (1 на 200 осіб);

16. Встановити місця для сидіння (нари, лавки, стільці з врахуванням ширини проходів між попередніми рядами – 0,7 м при кількості у разі не більше 12 місць, між повзувальними – 0,75 м);

18. Передбачити місця для лежання першочергово у медичній зоні.

18. Фарбування стін дозволяється масляною фарбою свіжих кольорів з матовою поверхнею.

19. Забезпечити наявність природної/механічної вентиляції (екранів для закриття отворів при хімічній та радіаційній небезпеках, фільтрів в місцях заборів повітря при припливній механічній вентиляції; місткістю до 50 осіб – можлива природня вентиляція);

20. Забезпечити наявність на ємкості питної води - висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи на бутильовану воду – товаро-транспортних накладних з експертними висновками;

21. Забезпечити наявність експертних висновків на воду питну, централізоване водопостачання;

22. Забезпечити наявність в санузлах рідкого мила, антисептиків для рук, одноразових рушників, туалетного паперу.

23. Забезпечити наявність сухого пайка з набором харчових продуктів, які не потребують зберігання при температурі до +8 ° С (для зберігання використовувати контейнери).

30. Забезпечити наявність прибирального інвентарю.

31. Забезпечити дотримання протиепідемічних вимог:

наявність графіків/чек-листів вологого прибирання (не менше 2 разів на добу);

проведення дезінфекції (після використання та перед початком використання:

створення запасів деззасобів відповідно до Інструкції з урахуванням площини, яка підлягає зневаженню, норми витрат на 1 м<sup>2</sup>, концентрації деззасобу.

ведення журналу обліку приготування дезроздчину;

призначення відповідальної особи, забезпечення її спецодягом та засобами індивідуального захисту;

визначення місця зберігання деззасобу та приготування дезроздчину.

32. Забезпечити наявність укомплектування колективної аптечок укладки фельдшера відповідно до наказу МВС від 09.07.2018 № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту»;

33. Забезпечити наявність утримання в належному санітарному стані прилеглої території де входів з укриття.

34. Забезпечити наявність опалення приміщень.

35. Забезпечити наявність дотримання вимог мікроклімату (взимку температура не нижче + 10° С, вологість не вище 70,0 %).

У разі неможливості використання основних входів (виходів) через їх пошкодження внаслідок дії небезпечних чинників надзвичайних ситуацій передбачається евакуація через аварійні виходи споруд.

Такі виходи у разі потреби обладнують негорючими драбинами для виходу людей.

Відкриття завалених захисно-герметичних дверей здійснюється за допомогою наявного у споруді інструменту (механічного, пневматичного, електричного).

У разі неможливості використання для виведення (евакуації) осіб, які укриваються, через основні та аварійні виходи організовуються роботи із пробиття отворів в огорожувальних конструкціях. У такому разі за планом споруди завчасно визначається оптимальне місце улаштування отвору як щодо мінімального обсягу робіт, так і щодо зручності евакуації. Таке місце визначається табличками.

У разі відсутності аварійних виходів доцільно завчасно ззовні стіни вирити траншею та засипати її піском, місце пробиття отвору зсередини окреслити прямокутником.

На кожну захисну споруду розробляється план евакуації з зазначенням усіх основних та аварійних виходів. Затверджені копії планів надсилаються до територіальних підрозділів ДСНС.

(перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) до вимог щодо утримання та експлуатації найпростіших укриттів)

Підписи осіб, які склали цей акт:	
	начальник Уманського районного управління Головного управління ДСНС України у Черкаській області Олександр ЛЕБІДЬ
	завідувач сектору містобудування та архітектури райдержадміністрації Олег КОРНІЮК
	завідувач сектору з питань цивільного захисту та оборонної роботи райдержадміністрації Віра САКАЛ
	Начальник відділу освіти, охорони здоров'я, культури, спорту та туризму райдержадміністрації Леся Федотова
	старший інспектор сектору ювенальної провенції відділу провенції Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області Сергій КОВАЛЕНКО
	завідувача господарства ДНЗ «Уманський професійний аграрний ліцей» Андрій КВАСЮК

З актом ознайомлений:

Власник об'єкта (будівлі, споруди, приміщення)  
(уповноважена ним особа) Директор ліцею


липня 2022 року

Володимир ГЕРГУН  
(власне ім'я, прізвище)



Додаток 6

До Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту  
(пункт 9)

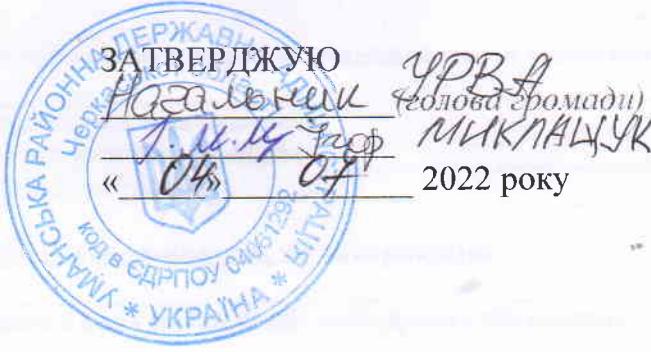

**АКТ**  
**оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття**

2022 року

(назва населеного пункту) м. Умань

Комісія у складі: начальника Уманського районного управління Головного управління ДСНС України у Черкаській області О.М.Лебідя; завідувача сектору містобудування та архітектури райдержадміністрації О.В.Корніюка; завідувача сектору з питань цивільного захисту та оборонної роботи райдержадміністрації В.С.Сакал; начальника відділу освіти, охорони здоров'я, культури, спорту та туризму райдержадміністрації Л.О.Федотової; старшого інспектора сектору ювенарної провенції відділу провенції Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області С.С.Коваленка; завідувача господарства ДНЗ «Уманський професійний аграрний ліцей» А.І.Квасюка

(посада, ініціали, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) оцінювання захисної споруди)

у присутності директора Державного навчального закладу «Уманський професійний аграрний ліцей» Гергуня В.А.

(посада, прізвище, ініціали керівника балансоутримувача захисної споруди цивільного захисту (уповноваженої ним особи))\*

(посада, власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) обстеження)  
у присутності

(посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи)

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою: м.Умань, вул.. Залізняка, 4 державної форми власності що належить ДНЗ «Уманський професійний аграрний ліцей»

(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання, комунальної - органу місцевого самоврядування,

державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного підприємства, установи, організації)

**За результатами проведеного огляду встановлено:**

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення): **підвальне приміщення, вбудоване в будинок в цокольному приміщенні.**

основне функціональне призначення, розташування на місцевості (окрім розташовано, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)

загальна площа: **310** кв.м, загальний об'єм куб.м

2. Загальний стан об'єкта:

Технічний: **справний**

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)  
**Санітарний: задовільний**

(задовільний, незадовільний)  
загальний стан приміщення: **чисті, сухі, ведуться ремонтні роботи**  
(чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів: **2 входи-виходи, не захаращено**

(кількість, входи не захаращено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами,  
обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції: **не передбачено проектом**

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання: **централізоване водопостачання**

(централізоване водопостачання або інше джерело,

наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи: **передбачено проектом**

(передбачено / не передбачено проектом)

санвузли **2 санвузла з унітазами, 2 умивальника**

(наявність, кількість, стан санітарних пристрій (душових, кранів, унітазів, умивальників)

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель,  
споруд, приміщень)

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм,

можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення: **не передбачено проектом**

(передбачено / не передбачено проектом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення: **укомплектованість та справність  
електрообладнання, передбаченого проектом**

(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проектом, наявність люмінесцентних  
ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення: **наявність стаціонарної телефонної мережі,  
стаціонарного телефонного апарату**

(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан:

автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації **не передбачено проектом**

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність)

наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами  
пожежогасіння: **укомплектовано вогнегасниками згідно з нормами**

(споруда укомплектована згідно з нормами, не укомплектована, засобів пожежогасіння немає)

## ВІСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття  
населення як найпростішого укриття

(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення

як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)

за умов: 1. Місця розташування споруд фонду захисних споруд позначаються за допомогою  
табличок (написів) та покажчиків руху до них.

2. Біля вхідних дверей до захисної споруди вивішується табличка розміром 60 x 50 см із  
зазначенням номера споруди, її балансоутримувача, місця зберігання ключів, особи, відповідальної за  
утримання та експлуатацію сховища в мирний час, її місцезнаходження і номера телефону. У нічний  
час таблички позначення захисної споруди і входи мають бути освітлені або дубльовані світловими  
показчиками.

Табличка розміром 50 x 60 см із написом «Місце для УКРИТТЯ» вивішується біля вхідних дверей до  
споруди подвійного призначення (найпростішого укриття). На ній зазначаються місцезнаходження

3. Забезпечення фонду захисних споруд первинними засобами пожежогасіння, обладнання їх системами внутрішнього протипожежного водопостачання, пожежної автоматики і сигналізації здійснюється відповідно до вимог Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697, а також державних будівельних норм і національних стандартів, що діють у сфері пожежної безпеки. Утримання і експлуатація вищезазначених засобів і систем здійснюється відповідно до вимог і рекомендацій, установлених технічною документацією на них. Для виготовлення нар та іншого обладнання фонду захисних споруд забороняється застосування горючих синтетичних матеріалів.

Місця розташування первинних засобів пожежогасіння, план евакуації із захисної споруди позначаються і освітлюються.

4. Входи до фонду захисних споруд мають забезпечувати вільний доступ усередину їх приміщень, можливість користування ними особами з інвалідністю та іншими маломобільними групами населення і мати достатню (нормативну) пропускну спроможність.

Підходи до зовнішніх дверей, двері і сходові марші мають утримуватися у справному стані, очищуватися від бруду і сміття, а в зимовий час - від снігу і льоду. Захаращення входів не допускається.

5. У разі відсутності на входах пандусів для забезпечення вільного користування сховищами особами з інвалідністю та іншими маломобільними групами населення входи додатково обладнуються дерев'яними або металевими трапами.

6. Споруди фонду захисних споруд, їх комунікації, інженерні мережі, інженерне та спеціальне обладнання, системи життєзабезпечення (далі - обладнання споруд фонду захисних споруд) мають утримуватися в належному технічному стані.

7. Споруди фонду захисних споруд мають захищатися від підтоплення і затоплення ґрунтovими, поверхневими, технологічними та стічними водами.

8. Експлуатація та утримання електрообладнання споруд фонду захисних споруд здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства у сфері улаштування електроустановок. Приміщення споруд фонду захисних споруд мають забезпечуватися штучним освітленням. У них не допускається прокладання тимчасових електричних та інших інженерних мереж, а також незакріплених електричного обладнання і світильників. Електричні світильники мають бути захищеними від механічного пошкодження. Використання світильників із незахищеними лампами розжарювання не допускається. Для освітлення захисних споруд можуть використовуватися світлодіодні та інші енергозберігаючі лампи. Використання люмінесцентних ламп для систем освітлення захисних споруд не допускається.

9. Усі розетки, установлені в спорудах фонду захисних споруд, мають обладнуватися трафаретними позначеннями: «Радіо», «Телефон», «220 В» (на стіні або у вигляді табличок).

10. Системи водопостачання, каналізації і опалення споруд фонду захисних споруд мають утримуватися і експлуатуватися у справному стані та захищатися від корозії.

11. У приміщеннях споруд фонду захисних споруд забороняється зберігати або використовувати легкозаймисті, небезпечні хімічні та радіоактивні речовини.

Використання синтетичних матеріалів, а також інших матеріалів, що під час нагрівання або експлуатації виділяють небезпечні хімічні речовини, для оздоблення внутрішніх приміщень споруд фонду захисних споруд не допускається.

12. Обладнання найпростіших укриттів має забезпечувати можливість безперервного перебування в них населення впродовж не менше 48 годин.

З цією метою найпростіші укриття забезпечуються:

місцями для сидіння (лежання) - лавками, нарами, стільцями, ліжками тощо;

ємностями з питною (з розрахунку 2 л на добу на одну особу, яка підлягає укриттю) та технічною водою (за відсутності централізованого водопостачання);

контейнерами для зберігання продуктів харчування;

виносними баками, що щільно закриваються, для нечистот (для неканалізованих будівель і споруд);

резервним штучним освітленням (електричними ліхтарями, свічками, гасовими лампами тощо);

первинними засобами пожежогасіння (відповідно до встановлених норм для приміщень відповідного функціонального призначення);

засобами надання медичної допомоги;

засобами зв'язку і оповіщення (телефоном, радіоприймачем);

- первинними засобами пожежогасіння (відповідно до встановлених норм для приміщень відповідного функціонального призначення);  
засобами надання медичної допомоги;  
засобами зв'язку і оповіщення (телефоном, радіоприймачем);  
шланцевим інструментом (лопатами штиковими та совковими, ломами, сокирами, пилками-ножівками по дереву, по металу тощо).  
За можливості, найпростіші укриття забезпечуються додатковим обладнанням, інструментами та інвентарем відповідно до норм, установлених для захисних споруд.
13. Провести розрахунки місткості відповідно до кількості дітей (студентів) та працівників із урахуванням площин не менше 1 м<sup>2</sup> на 1 особу. Місткість споруди вказати на таблиці біля входу.
14. Провести розрахунки та забезпечити укомплектування захисних споруд:  
питною водою із розрахунком 2 л на 1 особу; рукомийників - 10 л/добу.  
технічною водою (на випадок відсутності водопостачання для переносних унітазів вагонного типу – 5 л/добу);  
резервуарами для стічних вод (фекальних баків) при відсутності каналізування 2 л/добу на 1 особу;  
мішками/пакетами для твердих побутових відходів – 1 л/добу на 1 особу.
15. Забезпечити зонування приміщень:  
зона управління – 2 м<sup>2</sup> на 1 особу;
- медична; зона санвузлів (кількість унітазів 1 на 75 осіб), рукомийників (1 на 200 осіб);
16. Встановити місця для сидіння (нари, лавки, стільці з врахуванням ширини проходів між попередніми рядами – 0,7 м при кількості у разі не більше 12 місць, між повздовжніми – 0,75 м);
17. Передбачити місця для лежання першочергово у медичній зоні.
18. Фарбування стін дозволяється масляною фарбою свіжих кольорів з матовою поверхнею.
19. Забезпечити наявність природньої/механічної вентиляції (екранів для закриття отворів при хімічній та радіаційній небезпеках, фільтрів в місцях заборів повітря при припливній механічній вентиляції; місткістю до 50 осіб – можлива природня вентиляція);
20. Забезпечити наявність на ємкості питної води – висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи на бутильовану воду – товаро-транспортних накладних з експертними висновками;
21. Забезпечити наявність експертних висновків на воду питну, централізоване водопостачання;
22. Забезпечити наявність в санвузлах рідкого мила, антисептиків для рук, одноразових рушників, туалетного паперу.
23. Забезпечити наявність сухого пайка з набором харчових продуктів, які не потребують зберігання при температурі до +8 ° С (для зберігання використовувати контейнери).
24. Забезпечити наявність прибиравального інвентарю.
25. Забезпечити дотримання протиепідемічних вимог:  
наявність графіків/чек-листів вологого прибирання (не менше 2 разів на добу);  
проведення дезінфекції (після використання та перед початком використання: створення запасів деззасобів відповідно до Інструкції з урахуванням площин, яка підлягає знезараженню, норми витрат на 1 м<sup>2</sup>, концентрації деззасобу. ведення журналу обліку приготування дезрозчину; призначення відповідальної особи, забезпечення її спецодягом та засобами індивідуального захисту; визначення місця зберігання деззасобу та приготування дезрозчину.
26. Забезпечити наявність укомплектування колективної аптечок укладки фельдшера відповідно до наказу МВС від 09.07.2018 № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту»;
27. Забезпечити наявність утримання в належному санітарному стані прилеглої території до входів в укриття.
28. Забезпечити наявність опалення приміщень.
29. Забезпечити наявність дотримання вимог мікроклімату (взимку температура не нижче + 10° С, вологість не вище 70,0 %).

У разі неможливості використання основних входів (виходів) через їх пошкодження внаслідок дії небезпечних чинників надзвичайних ситуацій передбачається евакуація через аварійні виходи споруд.

Такі виходи у разі потреби обладнують негорючими драбинами для виходу людей.

Відкриття завалених захисно-герметичних дверей здійснюється за допомогою наявного у споруді інструменту (механічного, пневматичного, електричного).

У разі неможливості використання для виведення (евакуації) осіб, які укриваються, через основні та аварійні виходи організовуються роботи із пробиття отворів в огорожувальних конструкціях. У такому разі за планом споруди завчасно визначається оптимальне місце улаштування отвору як щодо мінімального обсягу робіт, так і щодо зручності евакуації. Таке місце визначається табличками.

У разі відсутності аварійних виходів доцільно завчасно ззовні стіни вирити траншею та засипати її піском, місце пробиття отвору зсередини окреслити прямокутником.

На кожну захисну споруду розробляється план евакуації з зазначенням усіх основних та аварійних виходів. Затверджені копії планів надсилаються до територіальних підрозділів ДСНС.

(перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) до вимог щодо утримання та експлуатації найпростіших укриттів)

Підписи осіб, які склали цей акт:	
	начальник Уманського районного управління Головного управління ДСНС України у Черкаській області Олександр ЛЕБІДЬ
	завідувач сектору містобудування та архітектури райдержадміністрації Олег КОРНЮК
	завідувач сектору з питань цивільного захисту та оборонної роботи райдержадміністрації Віра САКАЛ
	Начальник відділу освіти, охорони здоров'я, культури, спорту та туризму райдержадміністрації Леся Федотова
	старший інспектор сектору ювенальної провенції відділу провенції Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області Сергій КОВАЛЕНКО
	завідувача господарства ДНЗ «Уманський професійний аграрний ліцей» Андрій КВАСЮК

З актом ознайомлений:

Власник об'єкта (будівлі, споруди, приміщення)  
(уповноважена ним особа) Директор ліцею

липня 2022 року



Володимир ГЕРГУН  
(власне ім'я, прізвище)

02548713